



RIO®

INOX LUCIDO

design **Paola Pinnavaia**



GARANZIA
15 ANNI

MATERIALI:

Collettori orizzontali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.
Corpi radianti verticali ondulati in acciaio inox lucido Ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI



Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Conessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/8" G a corredo

AWARD

D COME DESIGN

ACCESSORI



Valvola elegant a squadra manuale lucida

Attacco Rame Ø 12/14/15

Attacco Multistrato Ø 16

Codice 5991990301084


Codice 5991990301083



Kit copritubo per valvole lucide


Codice 5103000000044

V01÷V02





Misure per valvola Elegant corner dx con testa termostatica


V09÷V10



Misure per valvola Elegant reversa manuale Cordivari

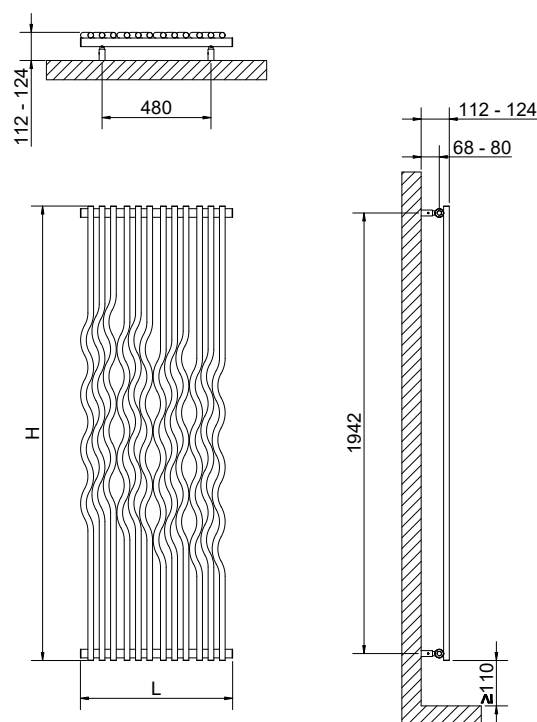

ALLACCIAMENTI

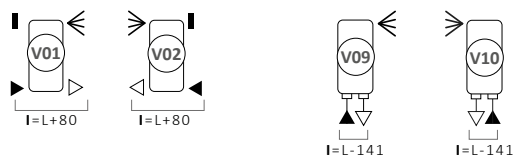

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V1 - V2 e V9 - V10).

LEGENDA

- ▶ Entrata I Interasse
- ▷ Uscita L Larghezza
- ◀ Sfiato
- ◻ Manicotto
- H Altezza
- Tappo saldato

RIO[®] INOX LUCIDO

Variante	Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]		[Kg]	[m ²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
V1	2000	671	751	3620750400001	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
V2	2000	671	751	3620750000001	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
V9	2000	671	530	3620750000004	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
V10	2000	671	530	3620750000005	26	2,38	16,6	807	424	1,2581

Interasse riferito al radiatore con valvole Eleganti Cordivari.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)ⁿ.